
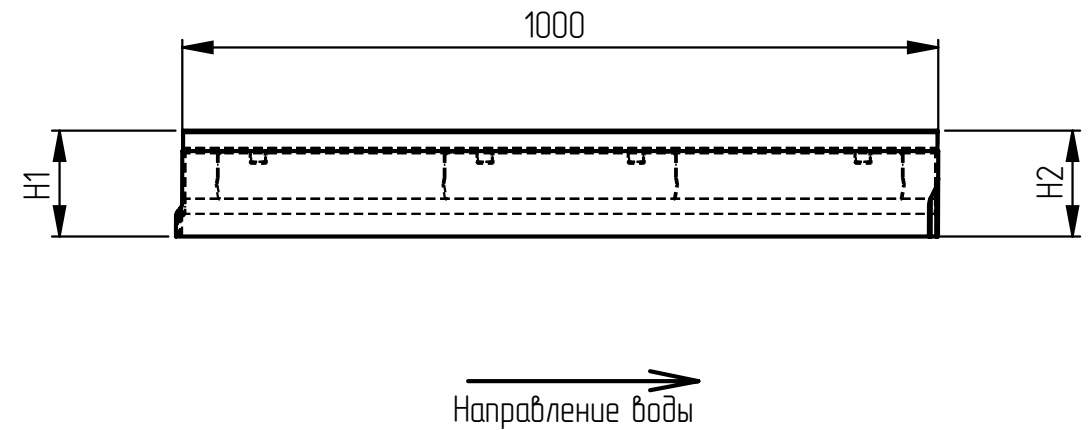
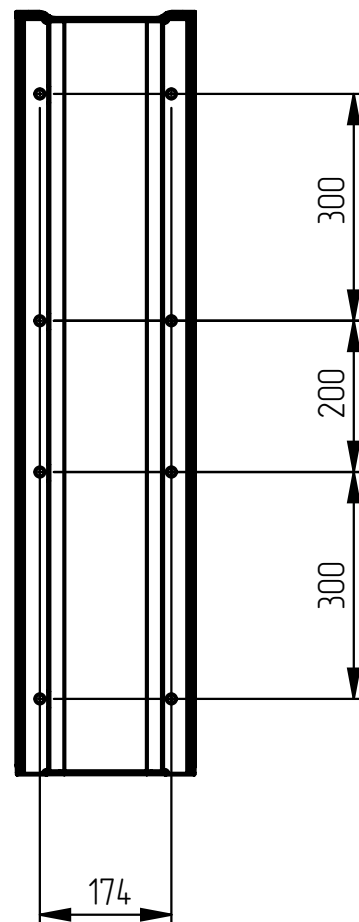


Спроб. №		Подп. и дата		Инд. № подл.	
Взам. инд. №		Подп. и дата		Инд. № подл.	
Инд. № подл.		Подп. и дата		Инд. № подл.	

AST 2.2.102.015 ГЧ

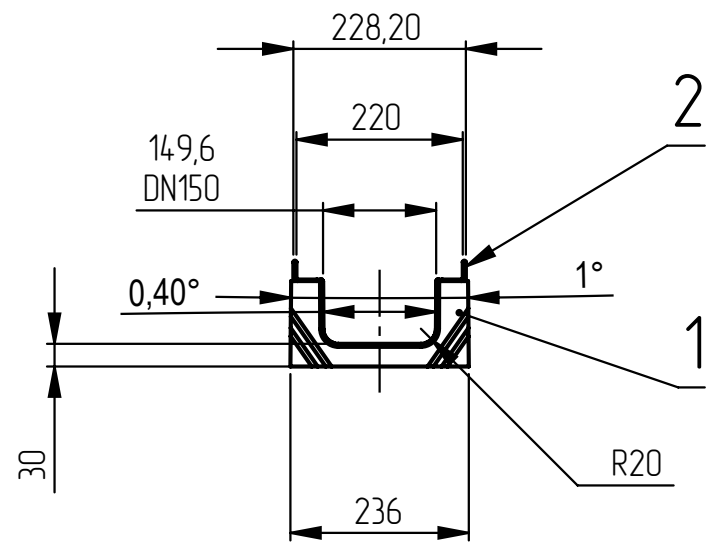

1. Артикул: в прилагаемой таблице, при наличии.
2. Класс нагрузки: A15-F900.
3. Материалы:
 - Поз.1 Бетон В30 F2200 W8 Bтб 4,0 (по ГОСТ 32955), не менее указанных;
 - Поз.2 Планка-сталь оцинкованная.
4. Производитель оставляет за собой право изменять параметры изделия без ухудшения основных характеристик.
5. Остальные требования по ГОСТ 32955, СТО 98819996-001-2018.
6. *-Расчетная плотность бетона 2325 кг/м.куб.

					AST 2.2.102.015 ГЧ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Оптима 150 Тип2			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Габаритный чертеж			0		1:5
Пров.										
Т. контр.								Лист 1		Листов 2
Н. контр.								ООО "АКВАСТОК"		
Утв.										

Таблица 1 – Исполнения лотков (без уклона).

№	Обозначение	Наименование	Высота Н1, мм	Высота Н2, мм	Объем бетона, м.куб	Расчетный вес*, кг
1	AST 2.2.1.02.015-001	ЛВБ Оптима 200 Тип 4 Н 110	110	110	0.0117	30.23
2	AST 2.2.1.02.015-002	ЛВБ Оптима 200 Тип 4 Н 115	115	115	0.0121	31.22
3	AST 2.2.1.02.015-003	ЛВБ Оптима 200 Тип 4 Н 120	120	120	0.0126	32.20
4	AST 2.2.1.02.015-004	ЛВБ Оптима 200 Тип 4 Н 125	125	125	0.0130	33.19
5	AST 2.2.1.02.015-005	ЛВБ Оптима 200 Тип 4 Н 130	130	130	0.0134	34.17
6	AST 2.2.1.02.015-006	ЛВБ Оптима 200 Тип 4 Н 135	135	135	0.0138	35.16
7	AST 2.2.1.02.015-007	ЛВБ Оптима 200 Тип 4 Н 140	140	140	0.0143	36.14

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дудл.	Подп. и дата

					AST 2.2.102.015 ГЧ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2